


Fundamentaussparung für gedämmte und ungedämmte Bodenhülsen

Fall 1: nicht unterkellerte Halle

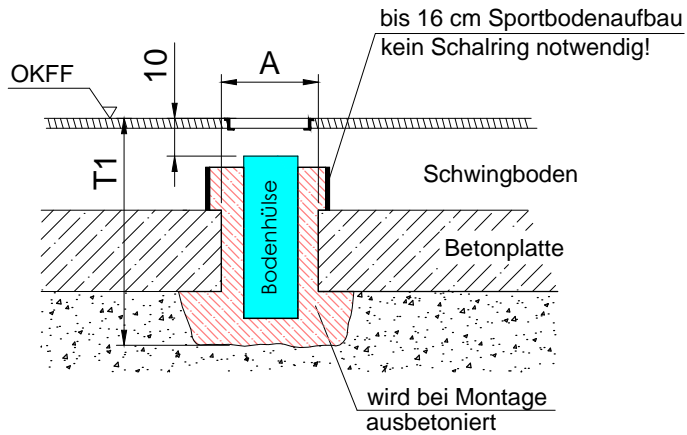


Maße in cm

ungedämmte Bodenhülsen

| | A | | T1-3 |
|-----------------------------|-------|-----|------|
| Hülsen-Steckreck | 30x30 | Ø30 | 55 |
| Hülsen-Steckbarren | 25x25 | Ø25 | 45 |
| Sprossenwand | 25x25 | Ø25 | 45 |
| Volleyball- und Spielfosten | 25x25 | Ø25 | 45 |

Fall 2: wasserdichte Betonplatte

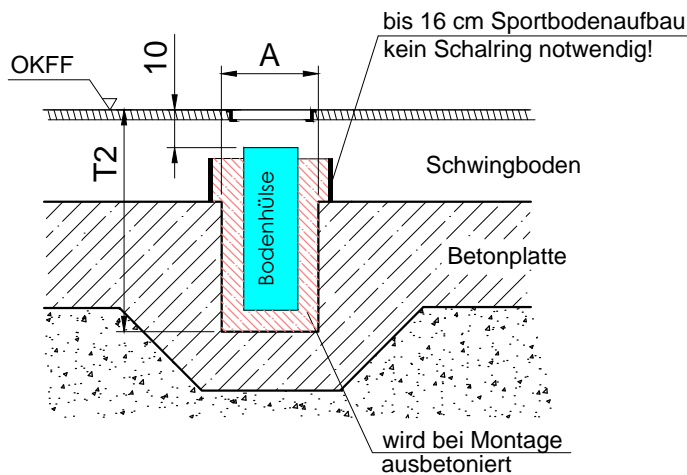

gedämmte Bodenhülsen (für Fall 3 nicht vorgesehen)

| | A | | T1-2 |
|-----------------------------|-------|-----|------|
| Hülsen-Steckreck | 30x30 | Ø35 | 60 |
| Hülsen-Steckbarren | 25x25 | Ø27 | 50 |
| Sprossenwand | 25x25 | Ø27 | 50 |
| Volleyball- und Spielfosten | 25x25 | Ø32 | 50 |

Fall 3: unterkellerte Halle

Einbau der Bodenhülsen mit
zusätzlichem Stahltopf

